KL. SCHODOWA B
BIEG A–A

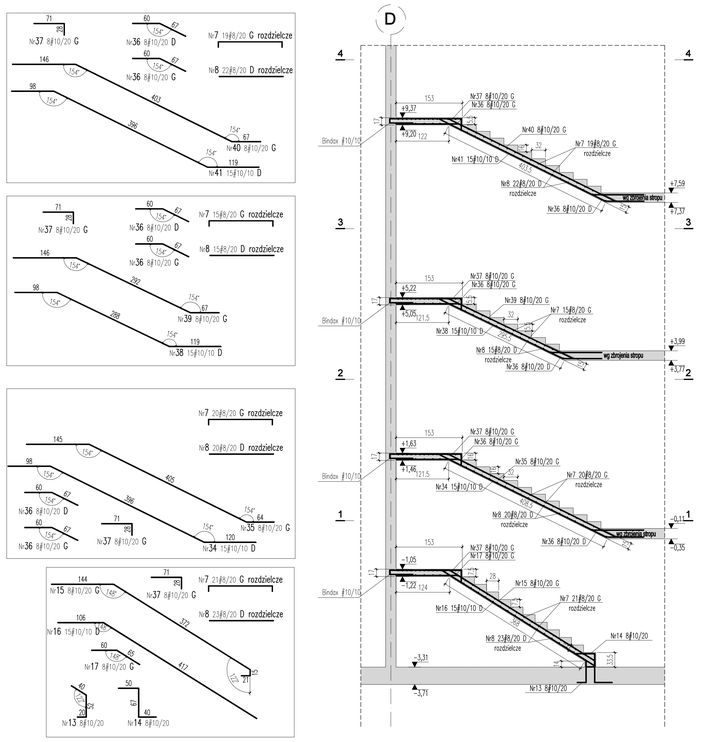

KL. SCHODOWA B
BIEG B–B

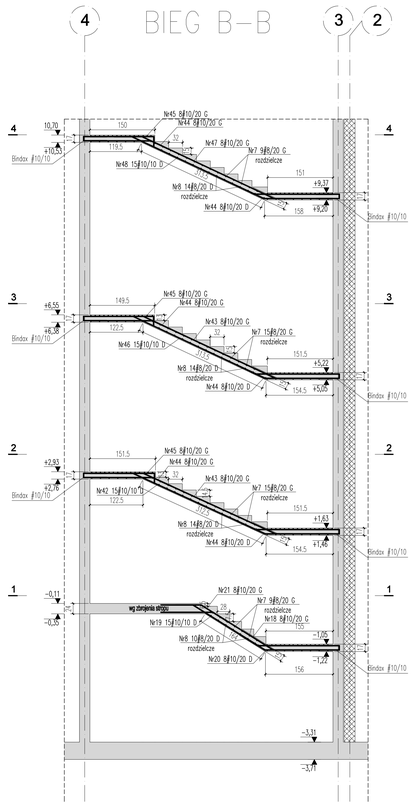

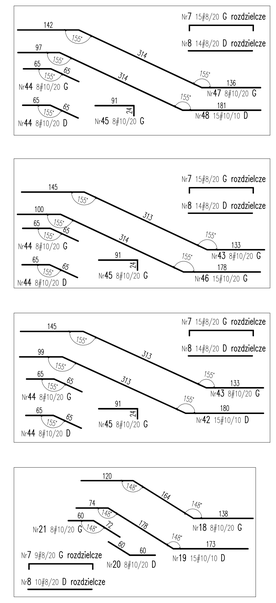

KL. SCHODOWA B
BIEG C–C

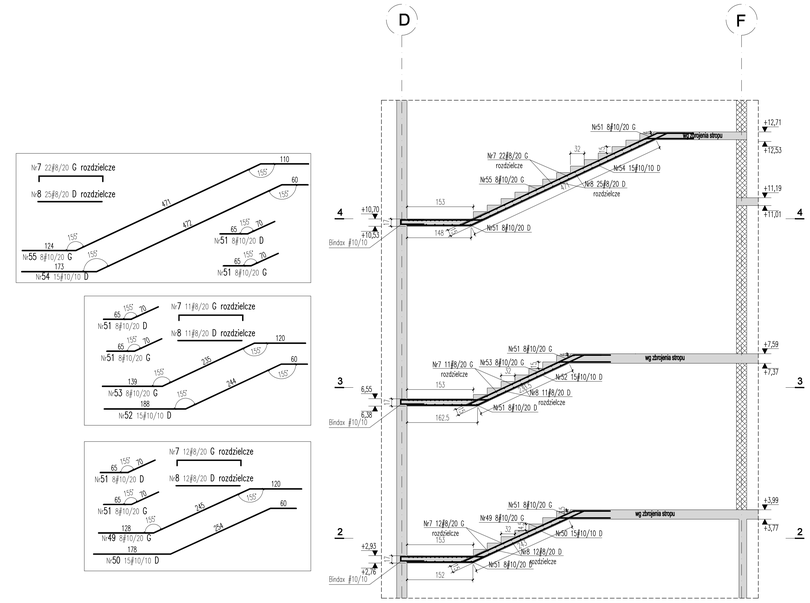

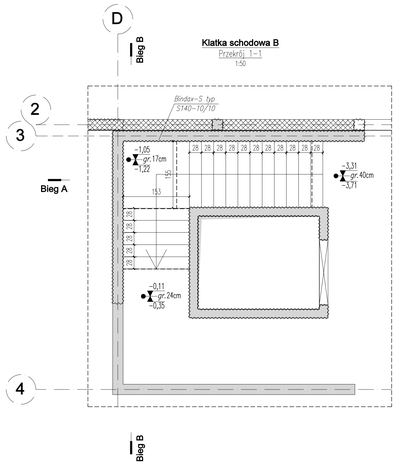

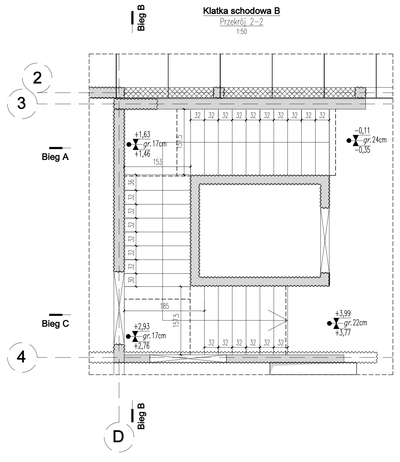

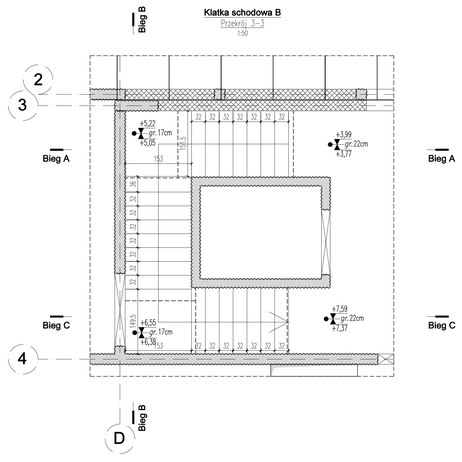

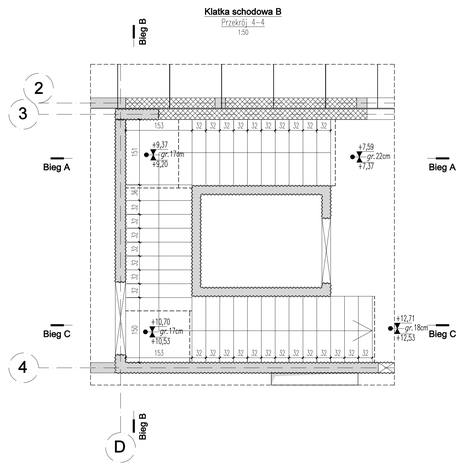

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

Nr	ø [mm]	Klasa stali	Sztuk	Kształt [cm]	Długość [cm]	Długość całkowita [m] ø8	ø10
1	ø10	A IIIN	15	wg rysunku	423		63.45
2	ø10	A IIIN	8	wg rysunku	404		32.32
3	ø10	A IIIN	8	wg rysunku	112		8.96
4	ø10	A IIIN	8	wg rysunku	124		9.92
5	ø10	A IIIN	8	30 66	96		7.68
6	ø8	A IIIN	8	5 19 24	96	7.68	
7	ø8	A IIIN	294	13 148 13	174	511.56	
8	ø8	A IIIN	324	148	148	479.52	
9	ø10	A IIIN	15	wg rysunku	778		116.7
10	ø10	A IIIN	8	wg rysunku	770		61.6
11	ø10	A IIIN	16	wg rysunku	118		18.88
12	ø10	A IIIN	8	5 22 25	104		8.32
13	ø10	A IIIN	8	wg rysunku	113		9.04
14	ø10	A IIIN	8	wg rysunku	158		12.64

Nr	ø [mm]	Klasa stali	Sztuk	Kształt [cm]	Długość [cm]	Długość całkowita [m] ø8	ø10
15	ø10	A IIIN	8	wg rysunku	551		44.08
16	ø10	A IIIN	15	wg rysunku	522		78.3
17	ø10	A IIIN	8	wg rysunku	123		9.84
18	ø10	A IIIN	8	wg rysunku	422		33.76
19	ø10	A IIIN	15	wg rysunku	424		63.6
20	ø10	A IIIN	72	wg rysunku	120		86.4
21	ø10	A IIIN	8	wg rysunku	130		10.4
22	ø10	A IIIN	26	13 353 40 13	459		119.34
23	ø10	A IIIN	26	353	353		91.78
24	ø10	A IIIN	8	wg rysunku	714		57.12
25	ø10	A IIIN	15	wg rysunku	713		106.95
26	ø10	A IIIN	16	29 88	115		18.4
27	ø10	A IIIN	15	wg rysunku	649		97.35
28	ø10	A IIIN	8	wg rysunku	653		52.24

Nr	ø [mm]	Klasa stali	Sztuk	Kształt [cm]	Długość [cm]	Długość całkowita [m] ø8	ø10
29	ø10	A IIIN	15	wg rysunku	692		103.8
30	ø10	A IIIN	8	wg rysunku	689		55.12
31	ø10	A IIIN	8	29 87	116		9.28
32	ø10	A IIIN	15	wg rysunku	628		94.2
33	ø10	A IIIN	8	wg rysunku	626		50.08
34	ø10	A IIIN	15	wg rysunku	614		92.1
35	ø10	A IIIN	8	wg rysunku	613		49.04
36	ø10	A IIIN	48	wg rysunku	129		61.92
37	ø10	A IIIN	32	28 69	97		31.04
38	ø10	A IIIN	15	wg rysunku	508		76.2
39	ø10	A IIIN	8	wg rysunku	504		40.32
40	ø10	A IIIN	8	wg rysunku	615		49.2
41	ø10	A IIIN	15	wg rysunku	612		91.8
42	ø10	A IIIN	15	wg rysunku	592		88.8

Nr	ø [mm]	Klasa stali	Sztuk	Kształt [cm]	Długość [cm]	Długość całkowita [m] ø8	ø10
43	ø10	A IIIN	16	wg rysunku	590		94.4
44	ø10	A IIIN	48	wg rysunku	130		62.4
45	ø10	A IIIN	24	24 90	114		27.36
46	ø10	A IIIN	15	wg rysunku	591		88.65
47	ø10	A IIIN	8	wg rysunku	592		47.36
48	ø10	A IIIN	15	wg rysunku	591		88.65
49	ø10	A IIIN	8	wg rysunku	492		39.36
50	ø10	A IIIN	15	wg rysunku	492		73.8
51	ø10	A IIIN	48	wg rysunku	135		64.8
52	ø10	A IIIN	15	wg rysunku	392		58.8
53	ø10	A IIIN	8	wg rysunku	493		39.44
54	ø10	A IIIN	15	wg rysunku	705		105.75
55	ø10	A IIIN	8	wg rysunku	704		56.32
				Długość ogółem [m]		998.76	2959.06
				Ciężar 1mb [kg]		0.395	0.617
				Ciężar ogółem [kg]		394.5	1825.7
				Ciężar wg klas stali [kg]		(A IIIN)	2220.2
				Ciężar razem [kg]			2220.2

UWAGI:
1. Wykonawca zobowiązany jest dokładnie zapoznać się z projektem i warunkami istniejącymi na placu budowy.
2. Wszelkie zmiany, które wykonawca zdecyduje się wprowadzić, również te, które służą jedynie zmianie technologii, powinny być przedstawione nadzorowi autorskiemu.
3. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z częścią opisową dokumentacji konstrukcyjnej oraz z opracowaniami branżowymi.
4. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi przez polskie normy oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
5. Przed rozpoczęciem budowy porównać projekt konstrukcyjny z projektami branżowymi. Wszystkie opracowania należy rozpatrywać z projektem architektonicznym jako nadrzędnym.
6. Wszystkie wymiary podane na rysunku należy każdorazowo przed rozpoczęciem prac sprawdzić na miejscu budowy, w przypadku różnic lub zmian wynikających z technologii dostawcy skontaktować się z projektantem.
7. O wszelkich nieprawidłowościach, błędach lub brakach należy niezwłocznie powiadomić jednostkę projektową. Rozpoczęcie prac budowlanych oznacza akceptację niniejszej dokumentacji w formie i treści, jaka została wydana. Zgłaszane w trakcie prowadzenia prac budowlanych nieścisłości, błędy lub braki, będą uzupełniane i konygowane przez nadzór autorski w terminie do 3 dni roboczych, lecz nie stanowi to praw wykonawcy, inwestora ani żadnego innego podmiotu biorącego udział w procesie budowlanym do zgłaszania roszczeń finansowych względem autorów dokumentacji.

UWAGI:
1. Wymiary prętów gietych po zewnętrznym obrysie
2. Wymiary strzemion po wewnętrznym obrysie

KSZTAŁTY PRĘTÓW OPISANE I ZWYMIAROWANE NA RYSUNKU SĄ NADRZĘDNE W STOSUNKU DO KSZTAŁTÓW W TABELI ZBROJENIOWEJ

* w razie niejasności dotyczącej rysunku kontaktować się pod nr. tel. 600 288 856, z osobą zaznaczoną w tabeli gwiazdką z najwyższym numerem

Schody

Beton	C20/25
Klasa ekspozycji	XC1
Stal zbrojeniowa	AIIIN (B500SP)
Klasa ciągliwości	min. B
Otulina	2,0cm

Budowa łącznika z nadbudową budynku dawnego hospicjum

TYTUŁ RYSUNKU:
ZBROJENIE SCHODÓW CZ. 2

ADRES INWESTYCJI:
Głowno ul. Wojska Polskiego 32/34
dz. nr ewid. 47/1, 47/2, 47/3, 47/4, 47/5
obręb nr 14 Głowno

INWESTOR:
Grupa Zdrowie Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 7, 09-100 Płońsk

SKALA:	DATA:	NR RYSUNKU:
1:50	11.2024	K.50.02

PROJEKTANT:
mgr inż. Piotr Kamiński
nr PDL/0092/POOK/10

SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. Michał Majczyna
nr LOD/2079/PWOK/13

OPRACOWANIE:
mgr inż. Hubert Rochalski

PODPIS: